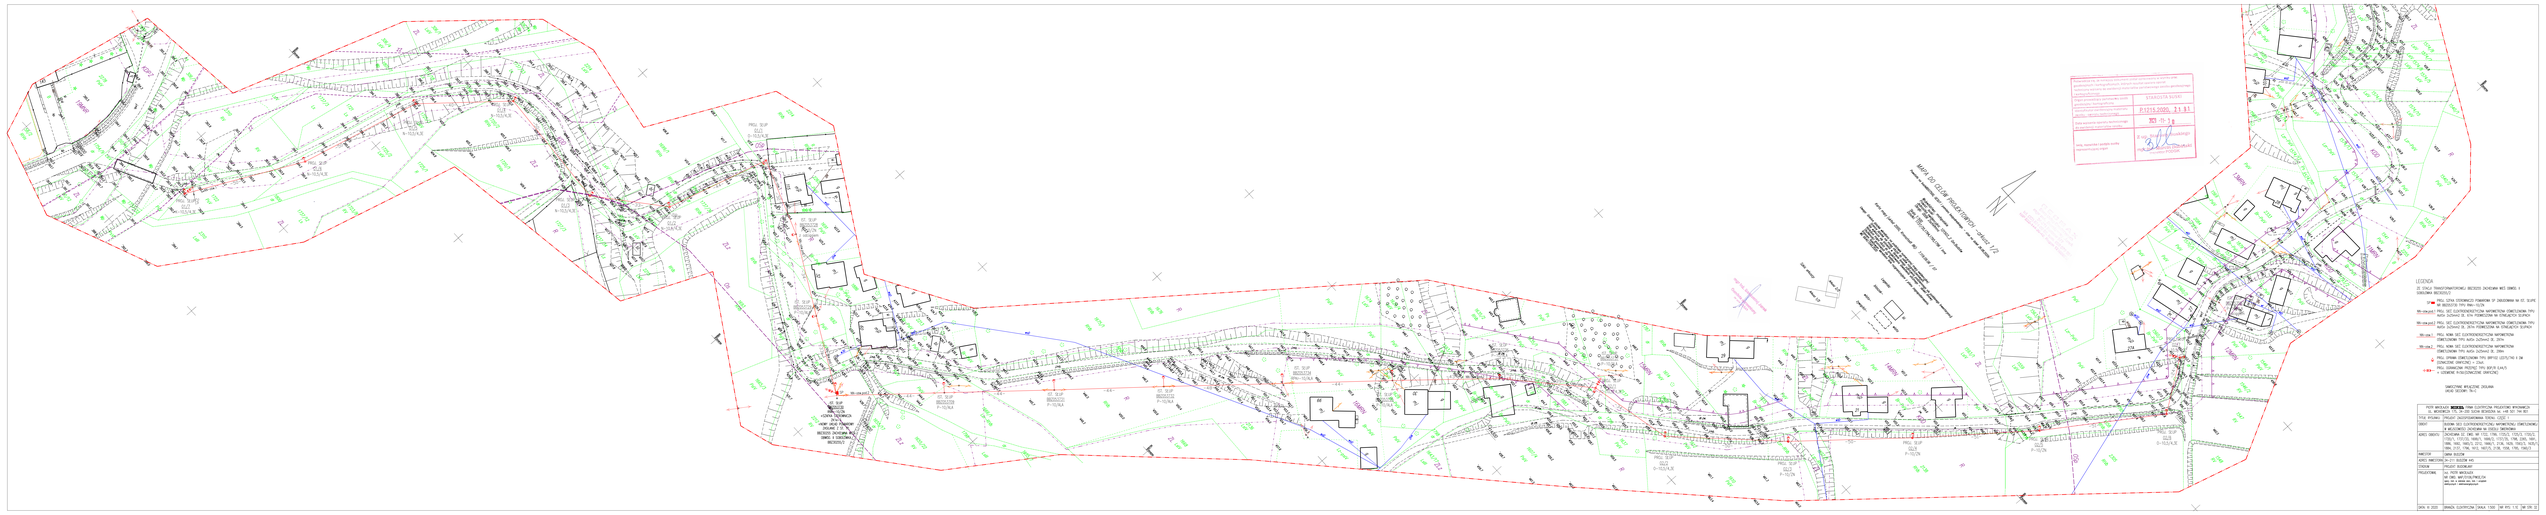
LEGENDA
ELEMENTY TRANSFORMATORYCZNEJ STACJI SIECIOWEJ ZNADUJĄCE SIĘ NA DZIAŁCE NR 1
PROJ. SŁUP ODCIĄGOWO-NARożNY NR 2N0/20KM NA ST. SŁUPIE NR 8025/2 DO 110 kV
PROJ. SEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA STARTOWA TYPU AsXSn 3x25mm2 DL 10 m POMIĘDZY NR 2N0/20KM NA STARTOWYCH SŁUPACH
PROJ. SEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA STARTOWA TYPU AsXSn 3x25mm2 DL 20m POMIĘDZY NR 2N0/20KM NA STARTOWYCH SŁUPACH
PROJ. KABLOWE SEC ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE STARTOWE TYPU AsXSn 3x25mm2 DL 20m
PROJ. KABLOWE SEC ELEKTROENERGETYCZNE NAPOWIETRZNE STARTOWE TYPU AsXSn 3x25mm2 DL 20m
PROJ. SŁUP ODCIĄGOWO-NARożNY NR 2N0/20KM NA ST. SŁUPIE NR 8025/2 DO 110 kV
PROJ. ODWODNIENIE PRZEPUST TYPU SDP/R 1.6x1.5
PROJ. ODWODNIENIE SKRZYNKI
SKRZYNKA WYŁĄCZENIA ZBIORCZA
WYŁĄCZNIK TW-2
PROJ. SŁUP ODCIĄGOWO-NARożNY NR 2N0/20KM NA ST. SŁUPIE NR 8025/2 DO 110 kV