



NA ZEWNĘTRZNEJ ŚCIANIE BUDYNKU
IST. OBUDOWA ZPL-1 400x6000x250
SZAFKA POMIAROWA DLA POMPY POŻAROWEJ

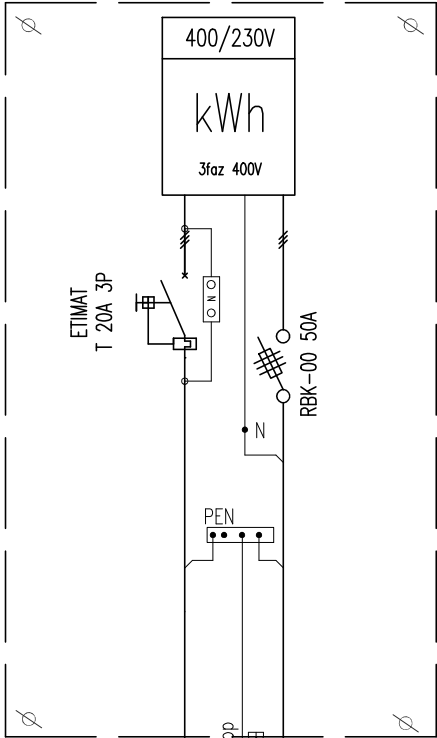

ZŁĄCZE ZPL-1 ZASILIC Z PRZED
PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU SZKOŁY.

ISTNIEJĄCA SZAFKA POMIAROWA SZKOŁY BEZ ZMIAN
ISTNIEJĄCA TABLICA BEZPIECZNIKOWA SZKOŁY BEZ ZMIAN

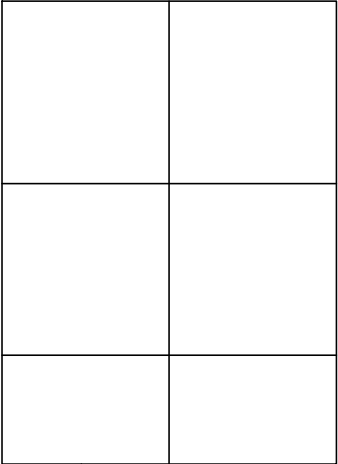

ISTNIEJĄCA LINIA ZASILAJĄCA BEZ ZMIAN

ISTNIEJĄCY PRZECIWPOŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU SZKOŁY
ZABUDOWANY NAD ZŁĄCZEM
KABLOWYM (przed układem
pomiarowym szkoły)

LINIA ZASILAJĄCA (N)HXH-J E90 5x10mm2

ISTNIEJĄCE ZŁĄCZE KABLOWE ZK-3c NR 1975
BEZ ZMIAN

projektowany kabel
typu (N)HXH-J E90 5x4mm2
w korytku metalowym 50mm E90



projektowany zestaw podnoszenia ciśnienia
pożarowy jednopompowy
z zabudowaną przetwornicą
częstotliwości
Pn=2,2kW 400V

PIOTR MIKOŁAJEK MIKEL FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801				
TYTUŁ RYSUNKU	IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA.			
OBIEKT	BUDOWA INSTALACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUDZOWIE. ZASILANIE POMPY POŻAROWEJ P.POŻ.			
ADRES OBIEKTU	BUDZÓW 553 DZ. EWID. 15/2, 14/2, 7742			
INWESTOR	GMINA BUDZÓW BUDZÓW 445, 34-211 BUDZÓW			
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			
PROJEKTOWAŁ	inż. PIOTR MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/0106/PWOE/04 specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MARCIN MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/00320/PWOE/14 specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS		
DATA: VI 2025	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: –	NR RYS: 2E	NR STR: 13