




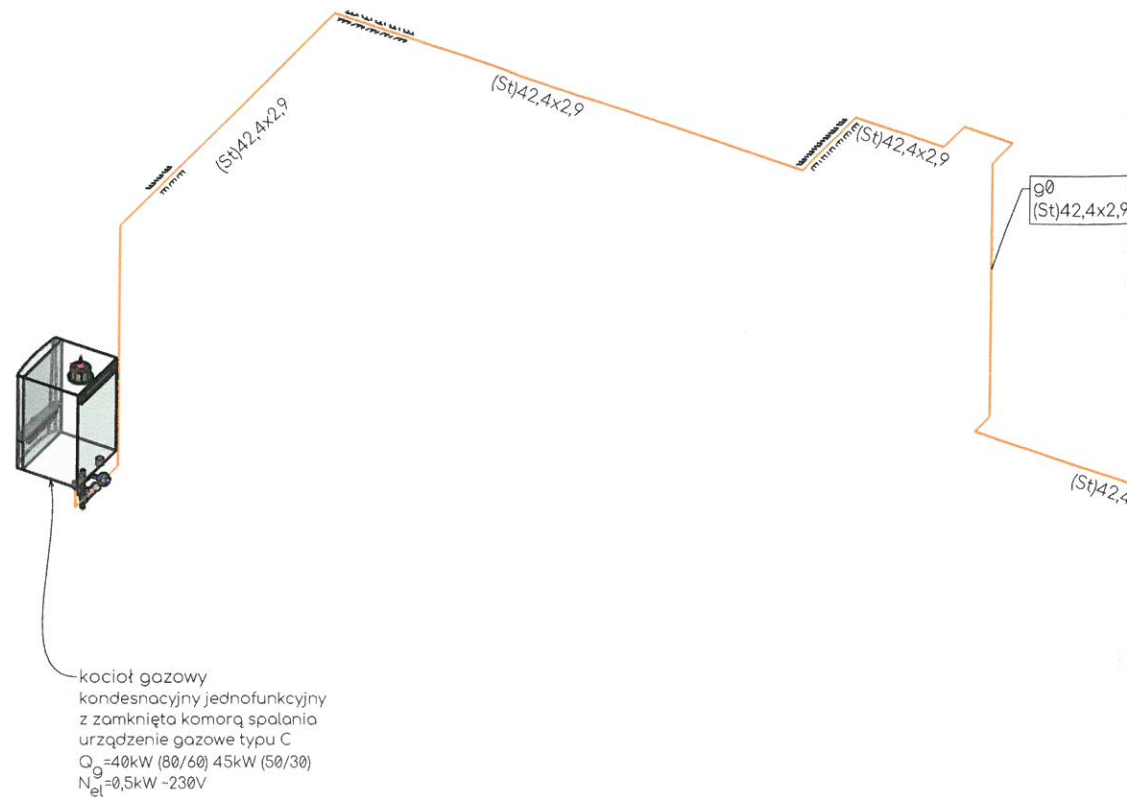

| Wykop pod gazociąg proj. AXM25rpt2 (1:25) |                          |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| nr                                        | Nazwa                    | Oznaczenie/opis          |
| 1                                         | Rura gazowa PE           | PE100 SDR11              |
| 2                                         | Przewód lokalizacyjny    | pomarańczowa do gazu     |
| 3                                         | Podsyпка i zasypka       | DY 1x2,5                 |
| 4                                         | Zasypka gruntem rodzimym | Ubijanie warstwami ~15cm |
| 5                                         | Taśma lokalizacyjna      | Złota z nadrukiem gaz    |

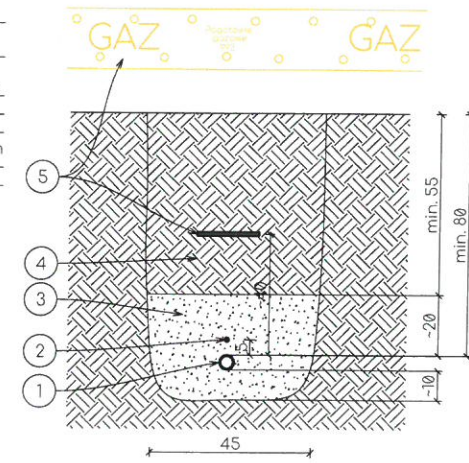


| Skrzynka gazowa proj. AXM25rpt2 (1:25) |                                         |                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| nr                                     | Nazwa                                   | Oznaczenie/opis          |
| 1                                      | Kurek gazowy sferyczny Dn20             | 3/4" z-z DN20            |
| 2                                      | Reduktor gazu                           | R-10                     |
| 3                                      | Gazomierz mechaniczny                   | G4 rozstaw kr. 130mm     |
| 4                                      | Kurek gazowy sferyczny dn32             | 1 1/4" z-z DN32          |
| 5                                      | Zawór automatycznego odcięcia gazu dn32 | grzybkowy, DN32          |
| 6                                      | Monozłocze                              | Monozłocze blokowe 130mm |
| 7                                      | Szafka gazowa                           | 900x650x250              |
| 8                                      | Przewód lokalizacyjny                   | DY 1x2,5                 |
| 9                                      | Przejście PE preizolowane               | 1,5 x 0,5 wysokości      |
| 10                                     | Taśma ostrzegawcza                      | Złota z nadrukiem gaz    |
| 11                                     | Mufa elektrooporowa                     | SDR11 DN25 do gazu       |
| 12                                     | Rura gazowa PE                          | PE100 SDR11 DN25         |
| 13                                     | Rurociąg do budynku                     | PE100 SDR11 DN40         |
| 14                                     | Rura gazowa PE                          | pomarańczowa do gazu     |

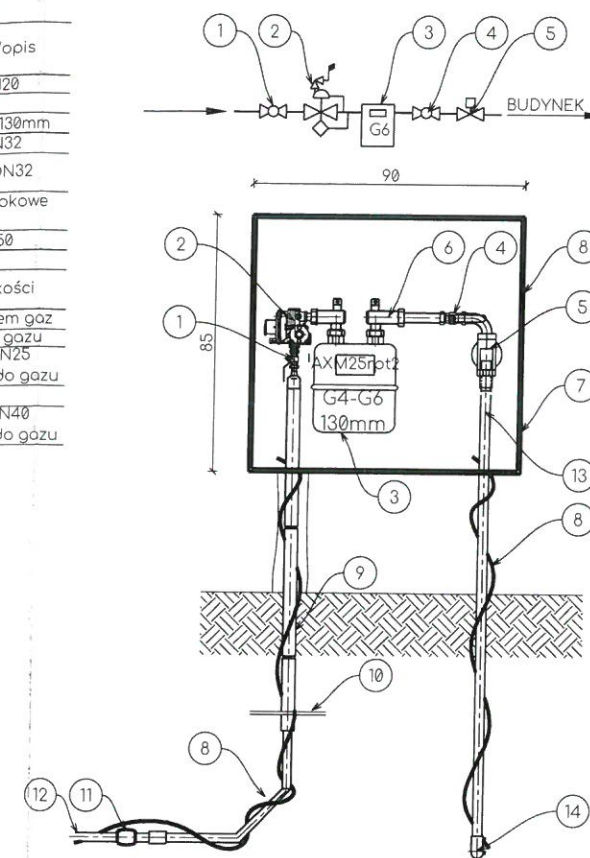

|                            |                                                                                                                                                                                         |            |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| obekt                      | Budowa instalacji gazowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Budzowie |            |        |
| mgr. inż. Marcin Jacyszyn  | - projektant                                                                                                                                                                            | XII 2025r. |        |
| upr. MAP/0567/PBS/17       | - projektant                                                                                                                                                                            |            |        |
| spec. instalacje sanitarne | - projektant                                                                                                                                                                            |            |        |
| mgr. inż. Robert Kasprzak  | - projektant                                                                                                                                                                            |            |        |
| upr. MAP/0272/PWBS/17      | - sprawdzający                                                                                                                                                                          |            |        |
| spec. instalacje sanitarne | - sprawdzający                                                                                                                                                                          |            |        |
| tytułek                    | AXM25rpt2                                                                                                                                                                               | skala      | arkusz |
|                            |                                                                                                                                                                                         | 735        | 709    |
|                            |                                                                                                                                                                                         | 297        | 285    |
| ramka                      |                                                                                                                                                                                         |            |        |
| nazwa                      |                                                                                                                                                                                         |            |        |

Legenda:  
oznaczenia rurociągów kanałów:  
25 x 2,5 - średnica x grubość ścianki  
dn20 - średnice nominalne  
lokalizacja kanału:  
(ps) - pod stropem  
piony oznaczenia:  
- pion przełot  
- pion w górę  
- pion w dół  
elementy instalacji:  
- gazomierz  
- automatyka przewodowa  
- instalacja gazowa  
- przebiecia  
- kurek  
- filtr  
- skrzynki gazowe/obudowy

kuchnia gazowa  
czteropalnikowa  
urządzenie gazowe typu A  
Q<sub>g</sub>=10,8kW



Tr.1  
odnoga (St)26,9x2,35 do kuchni  
przełot (St)42,4x2,9 do kotłowni

(St)42,4x2,9  
instalacja prowadzona  
poniżej gzymsu

(St)42,4x2,9  
instalacja prowadzona  
poniżej podestem wejściowym do szkoły

do skrzynki gazowej na budynku  
zgodnie z planem sytuacyjnym

przejście izolujące  
PE-Stal

STAROSTWO POWIATOWE  
W SUCHEJ BESKIDZKIEJ  
Wydział Architektury, Budownictwa  
i Gospodarki Przestrzennej