

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Bałowego 17A, 43-300 Bielsko-Biała

Adres do korespondencji
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: nr +48 32 606 0 616



1053475183



iSan
Jacyszyn Marcin
Skawica 707
34-221 Skawica

Data pisma: 05.01.2026r.
Nr wątku: TD25-12-0522018-03
Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMS/UB/KW/35/2026
Barkod: TD25-12-0522018-02
Sprawa: uzgodnienie budowy przyłącza instalacji gazowej na działce 15/2 - Budzów

Odpowiadając na wniosek z dnia wpływu do TAURON Dystrybucja S.A.: 24.12.2025r. informujemy, że uzgadniamy pozytywnie inwestycje zawartą na załączonych planach pod warunkiem spełnienia poniższych uwag. Na planie naniesiono orientacyjne przebiegi tras linii kablowych nN.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach skrzyżowań i zbliżeń) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). ZK - widoczne w terenie.

Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami – w tym BHP.

W przypadku prac w pobliżu podziemnych urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej.

Zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli i urządzeń elektroenergetycznych oraz lokalizowania elementów trwale związanych z gruntem bezpośrednio na ww. liniach kablowych.

Zachować należy minimalne odległości pionowe przy skrzyżowaniu wszystkich projektowanych elementów podziemnych od tras linii kablowych, m.in. te określone w normie N-SEP-E-004.

Zachować należy odległość usytuowania obiektów podziemnych minimum 0,5 m od równoległych tras linii kablowych nN oraz fundamentów złącz kablowych.

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z projektowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzielonymi rurami osłonowymi przepustów wychodzących po 0,5 m poza obiekty. Wykonane prace zgłosić w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru robót zanikowych.

Należy stosować dla kabli nN rury ochronne o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Prace prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć urządzeń elektroenergetycznych, ewentualne zniszczenia naszych urządzeń będą odbudowane kosztem winnego ich uszkodzenia.

W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych uniemożliwiających zabudowę rur osłonowych (np. mufy, lub załomy trasy), należy przewidzieć możliwość przełożenia kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

Załączniki:

1. Mapa 1 szt.
2. Wytyczne do zabezpieczenia kabli 1 szt.

Kopia: OMS6/KW

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Danych Sieciowych
Karol Wolny




WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr TD/OBB/OMS/UB/KW/35/2026)

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Przed przystąpieniem do prac w pobliżu czynnych urządzeń TD S.A. należy z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskać zgodę na wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych poprzez złożenie wniosku ZUD-CUP dostępnego na stronie internetowej TD S.A.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja Oddział w Bielsku – Białej ul. Filarowa 18 ,a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Wszelkie koszty wynikające z ww. prac (np. nadzoru, wyłączeń, dopuszczeń, identyfikacji kabli, najmu agregatów prądotwórczych) pokrywa Wnioskodawca.
7. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
9. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Danych Sieciowych

Karol Wolny

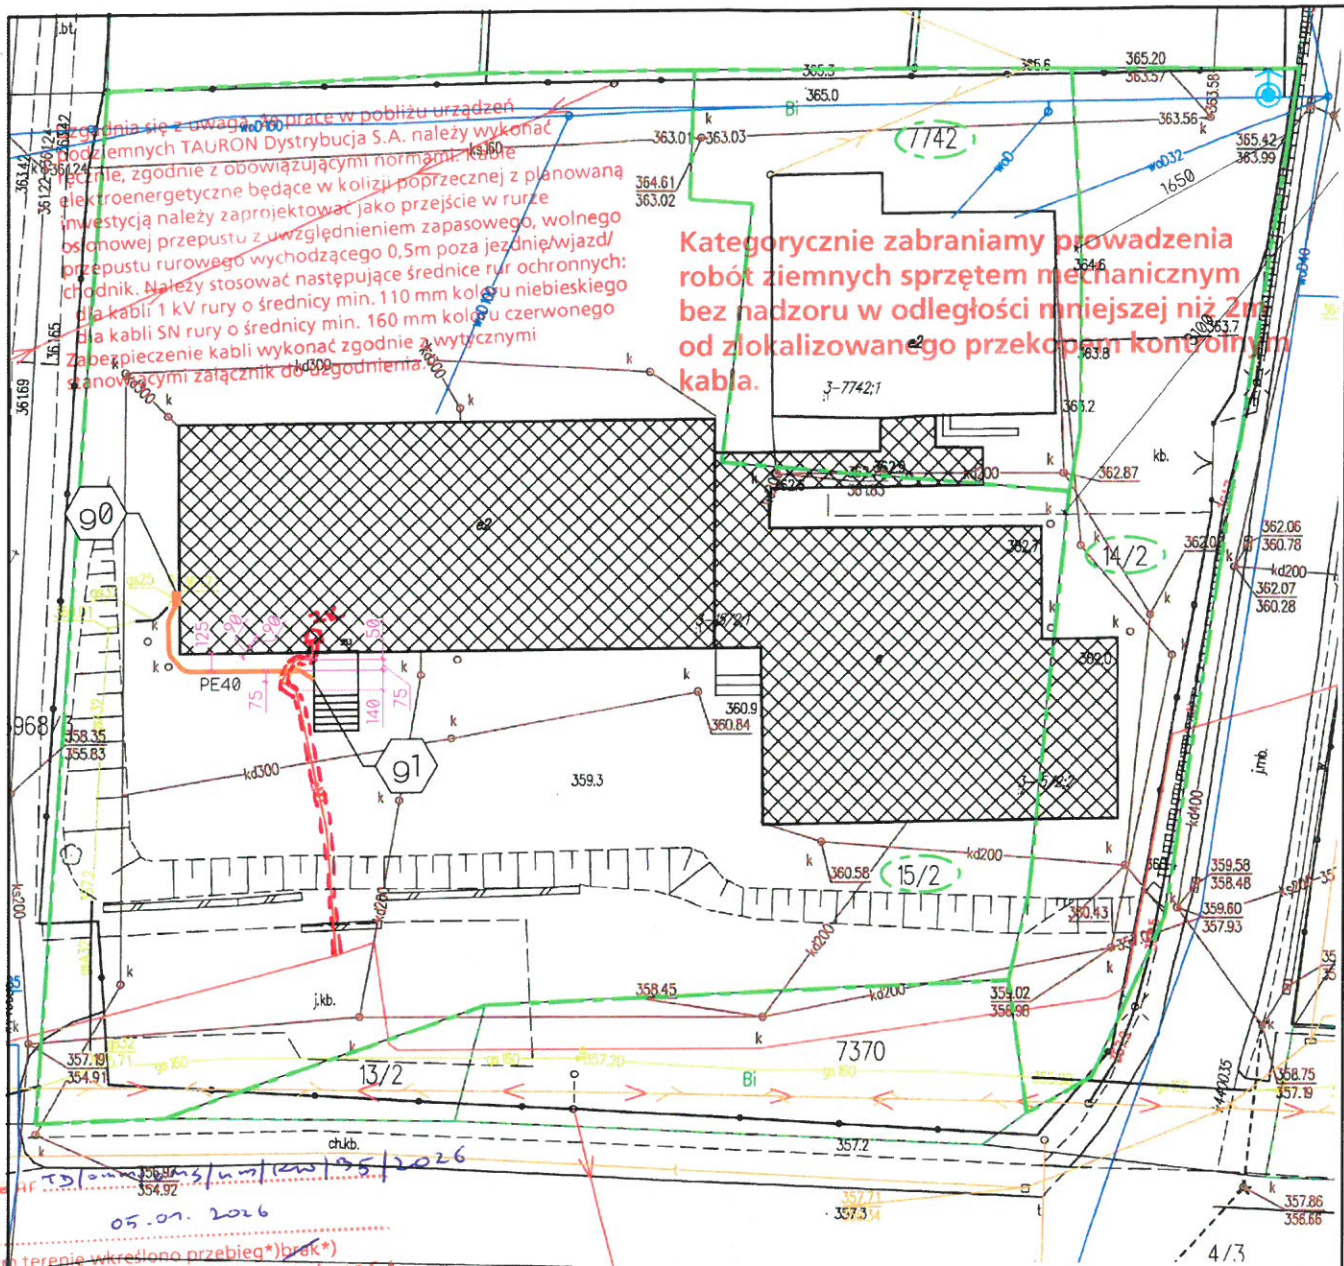

Uzgodnienie 4F TD/25-11-03/2025-11-03/2026

05.07.2026

Data: 05.07.2026

W oznaczonym terenie określono przebieg*) (brak*)

urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Bielsku-Białej

Linia napowietrzna widoczna w terenie

* niepotrzebnie skreślić podpis

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Bielsku-Białej

Specjalista ds. uzgodnień branżowych

Wydział Danych Sieciowych

Karol Wolny

Uzgadnia się pod warunkiem zachowania uwag zawartych w piśmie

Znak TD25-11-03/2025-11-03/2026

Z dnia 05.07.2026

Legenda:

- proj. gazociąg
- PE40 PE100RC Ø40x3,7 SDR11 PN16 pomarańczowo
- 90 lokalizacja skrzynki gazowej na budynku (koniec przyłącza)
- istniejący budynek
- granica terenu inwestycji / działki
- proj. rura osłonowa
- infrastruktura (nie objęta projektem):
- istn. energetyczna
- proj. - projektowany istn. - istniejący

Nazwa materiału	3-12/2025
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	3-12/2025
Nazwa materiału zasobu	3-12/2025
Data wykonania kopii materiału zasobu	2025-11-03
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	2025-11-03

STAROSTA BUDZOWSKI
105 6621.1.7980 2025
3-12/2025
17.11.2025
MADP 2ASPOWICZA
6966/2
2025-11-03
Starosta Budzowski
Gmina Budzów

obiekt Budowa instalacji gazowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Budzowie

mgr. inż. Marcin Jacyszyn - projektant
upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne

mgr inż. Robert Kasprzak - projektant
upr. MAP/0272/PWBS/17
spec. instalacje sanitarne

rysunek Z0 AXM25rpt2 skala 1:500 arkusz A4 ramka 184 285

ISAN MARCIN JACYSZYN

Plan sytuacyjny

(00)359007734084850641

